



**Bócs Község Önkormányzata**  
**Polgármestere**

**3574 Bócs Hősök tere 1.**

**46/318-009**

**Ikt. Szám:** PH/565-2/2018

**Tárgy:** Településképi vélemény

**Ügyintéző:** Mogyorósi Anikó Vanda Főelőadó

**TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNY**

**PK- Terv Kft** (3526, Miskolc, Eperjesi u. 8/B 2/3.) kérelmére, a Bócs 241/2 és a 156 hrsz. alatt nyilvántartott József Attila és Rákóczi Ferenc utak keresztezésében építendő csomópont megvilágítását a mellékelt tervdokumentáció alapján az építési engedély megadását támogatom.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, arra csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés esetében van lehetőség.

**INDOKOLÁS**

A **PK- Terv Kft.** (3526, Miskolc, Eperjesi u. 8/B 2/3.) képviselőjében Macsuga Zoltán Villamosmérnök megkereste Bócs Község Önkormányzat Polgármesterét, hogy a Bócs 241/2 és 156 hrsz. alatt nyilvántartott József Attila és Rákóczi Ferenc utak keresztezésében építendő csomópont megvilágítás vonatkozásában Településképi véleményezési eljárást folytasson le.

Kérelmező a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges tervdokumentációt, illetve annak mellékleteit, munkarészeit az eljáráshoz csatolta.

Az eljáráshoz benyújtott tervben bemutatott útszakaszon építendő csomópont megvilágítása építészeti kialakítása elfogadható, támogatása fontos önkormányzati érdek.


A településképi védelméről szóló 16/2017. (XII.22.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet szerint nem kategorizálható a felépítmény, ennek ellenére illeszkedik a területbe.

A fentiek alapján az építési engedély megadását támogatom.

Ezen településképi véleményt, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII: törvény 30/C. §-ban, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről szóló 214/2012. (XI.08) Korm. rendelet 21-22. §, illetve a településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárása településképi kötelezés, valamint a településképi védelméről szóló 16/2017. (XII.22.) Önkormányzati rendelet 25-29. §-ban foglaltak figyelembe vételével adtam ki.

**Bócs, 2018. 09.19.**



  
**Nagy László Győző**

**Polgármester**

# MŰSZAKI LEÍRÁS

**Böcs, József A. és Rákóczi F. utak keresztezésében építendő csomópont megvilágítása.  
Engedélyezési és kiviteli terv.**

## 1./ Általános műszaki adatok:

### Létesítés:

Feszültség: 0,4kV, 3 ~ 50Hz

Tervezett földkábel: NAYY-J 4x25mm<sup>2</sup>

Nyomvonal: 156m

ÉMÁSZ hálózathoz csatlakozás: Meglévő oszlopokon

Védőcső: KGI 110mm

Tervezett lámpaoszlopok és lámpatestek:

- 8 m magas tüzhorganyzott oszlop, 60mm-es csúcsátmérővel  
3 mm-es falvastagsággal, kúpos körkeresztmetszetű kivitel

- Tweet Stelium SX1 2BLSB12 ERL 700mA 54W - 6 db (1-2-5.sz. + 3 db ÉMÁSZ oszlopon csere)

- 3.sz.: Tweet Stelium SX1 3BLSB12 ERL 700mA 68W (3.sz. gyalogátkelőhely)

- 8 m magas tüzhorganyzott oszlop, 60mm-es csúcsátmérővel  
3 mm-es falvastagsággal, kúpos körkeresztmetszetű kivitel ikerkarral

- Tweet Stelium SX1 2BLSB12 ERL 700mA 54W - 2db (4 sz)

Fénypontmagasság: 8m

Világítási helyzet meghatározása: EN 13201

Fő úthasználó jellemző sebessége – közepes >30 km/h - 60 km/h

Fő úthasználók - gépjárművek - lassú járművek

Egyéb úthasználók - kerékpárosok, gyalogosok

Kizárt úthasználók – nincsenek

Világítási helyzet – B1

- Világítási helyzethez tartozó CE osztályok

Keresztezések sűrűsége < 3km

Vezetési feladat nehézsége: normális

Hitelesítés:

Böcs, 2018.09.19




3609 - Sajólád-Böcs összekötő út 5+170 km

Lámpatest cseré Tweet Stelium SX12BLSB12 ERL 700mA 54W

Meglévő ÉMÁSZ oszlop

Rákóczi Ferenc utca

3609.jök.út

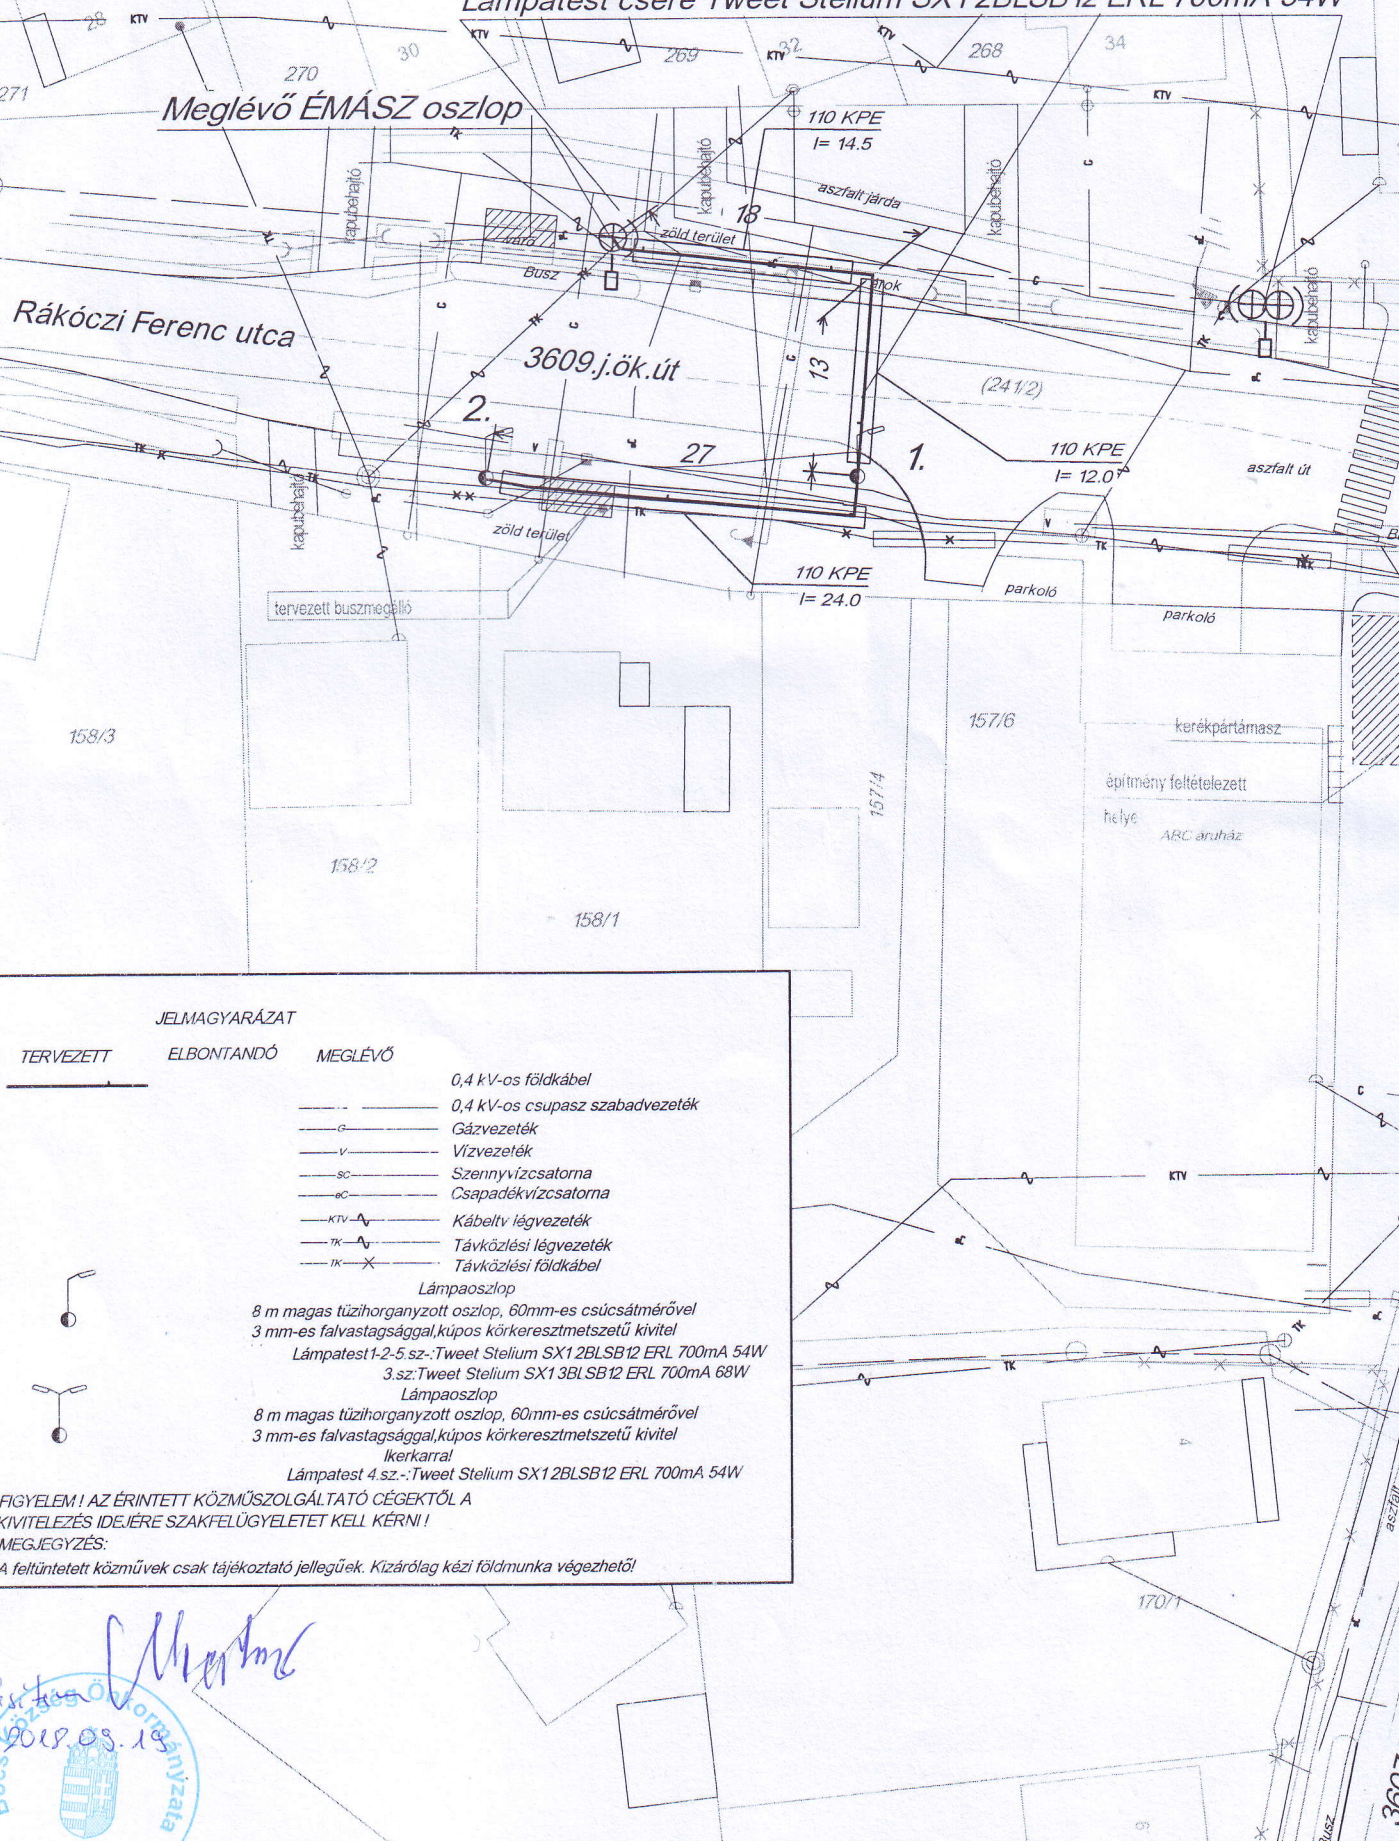

JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT      ELBONTANDÓ      MEGLÉVŐ

- 0,4 kV-os földkábel
- 0,4 kV-os csupasz szabadvezeték
- Gázvezeték
- Vízvezeték
- sc Szennyvízcsatorna
- ec Csapadékvízcsatorna
- KTV Kábeltv. légvezeték
- TK Távközlési légvezeték
- TK-X Távközlési földkábel

Lámpaoszlop

8 m magas tűzhorganyzott oszlop, 60mm-es csúcsátmérővel  
3 mm-es falvastagsággal, kúpos körkeresztmetszetű kivitel  
Lámpatest 1-2-5.sz.: Tweet Stelium SX12BLSB12 ERL 700mA 54W  
3.sz.: Tweet Stelium SX13BLSB12 ERL 700mA 68W

Lámpaoszlop

8 m magas tűzhorganyzott oszlop, 60mm-es csúcsátmérővel  
3 mm-es falvastagsággal, kúpos körkeresztmetszetű kivitel  
lkerkarral  
Lámpatest 4.sz.: Tweet Stelium SX12BLSB12 ERL 700mA 54W

FIGYELEM! AZ ÉRINTETT KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ CÉGEKTŐL A  
KIVITELEZÉS IDEJÉRE SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI!

MEGJEGYZÉS:

A feltüntetett közművek csak tájékoztató jellegűek. Kizárólag kézi földmunka végezhető!

Hitelesítés  
Böcs 2018.09.18.  
Böcs Megyei Önkormányzat  
Böcs