T–1

Méretarány
vizszintes = 1: 500
magassági = 1: 100

BÖCS
HÖTÁVVEZETÉK
hossz–szelvény

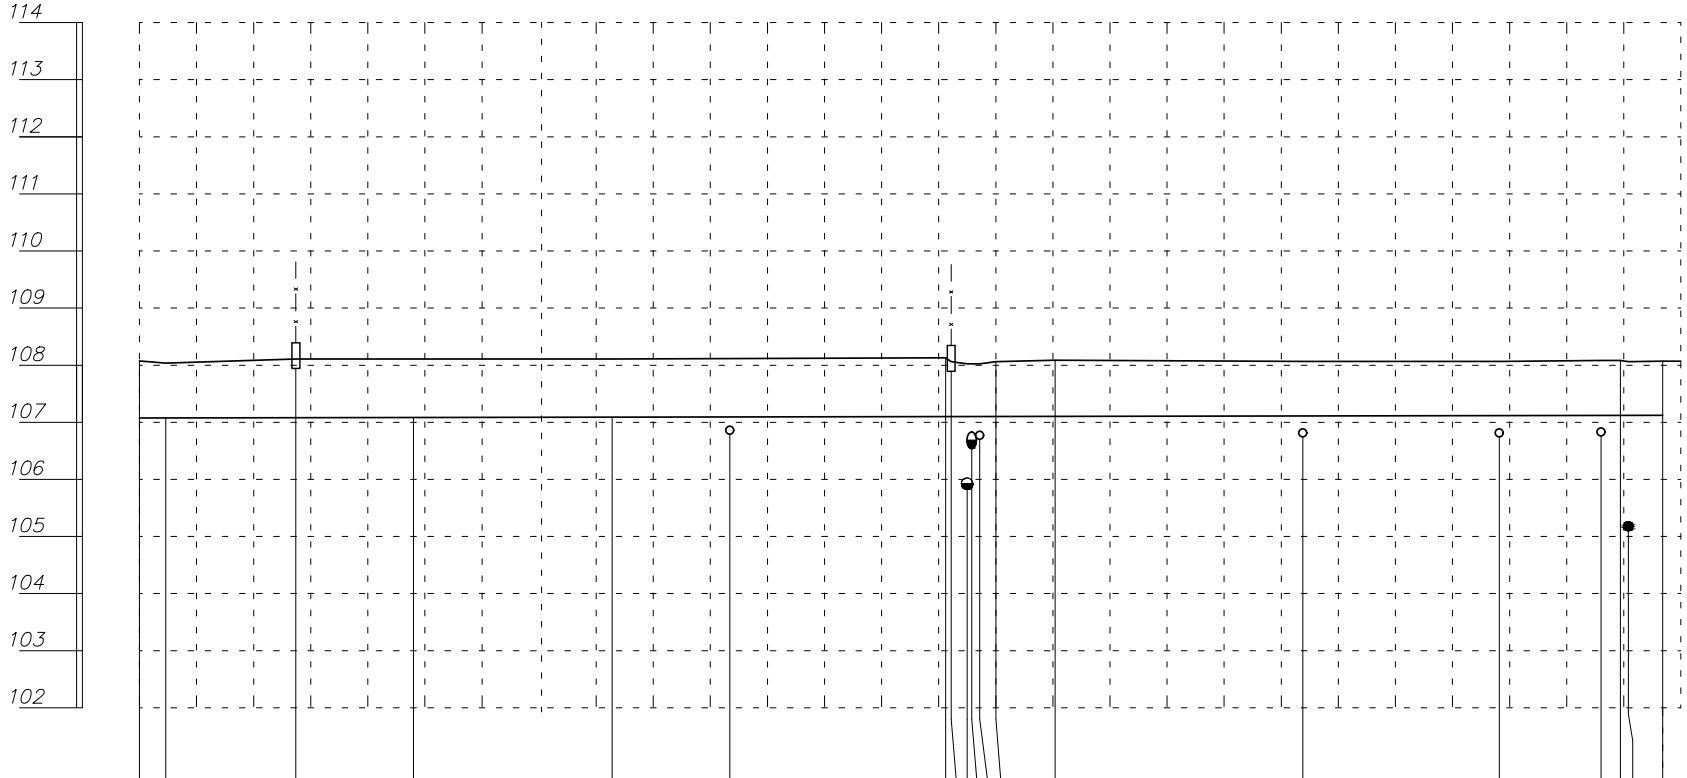

114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102

	Rákötési pont kilépés az épületből	90°–os iránytörés	Kerítés	90°–os iránytörés	90°–os iránytörés	Gázvezeték	Telekhatár	Kerítés	Szennyvíz vezeték	Csapadék csatorna	Gázvezeték	Útszél	90°–os iránytörés	Gázvezeték	Gázvezeték	Gázvezeték	90°–os iránytörés	Vízvezeték	felállás az épület homlokzatára
Szelvényszám (m)	0+000.0	0+002.3	0+013.7	0+024.0	0+041.4	0+101.9	0+070.6	0+071.1	0+072.5	0+072.9	0+073.6	0+075.0	0+080.2	0+101.9	0+119.1	0+128.0	0+129.7	0+130.4	0+133.4
Terepszint (mBf)	108,19	108,09	108,27	108,27	108,27	108,27	108,32	108,15	108,06	108,06	108,06	108,15	108,22	108,17	108,17	108,21	108,21	108,15	108,18
Csötetö (mBf)	107,19	107,20	107,20	107,21	107,22	107,23	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,26	107,28	107,29	107,30	107,30	107,30	107,30
Takarás (m)	1.00	0.89	1.07	1.06	1.05	1.04	1.07	0.90	0.81	0.81	0.81	0.90	0.96	0.89	0.88	0.91	0.91	0,85	0.88
Lejtés (‰)	3‰																		
Csöanyag, átmérö	2xø50X4,6/200 UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN																		
Hossz (m)	133,4 m																		

T–2–1

Méretarány
vizszintes = 1: 500
magassági = 1: 100

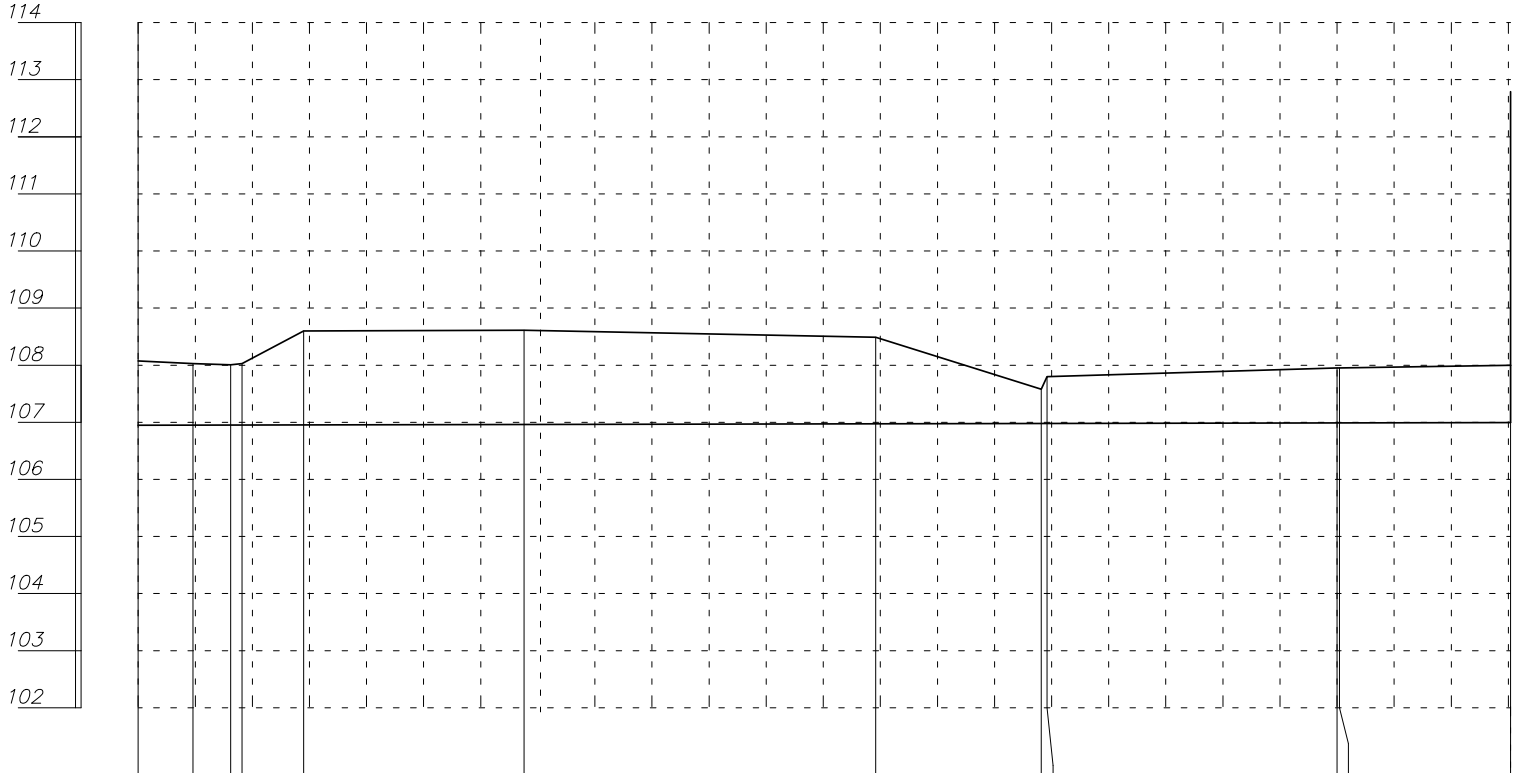
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102

	Rákötési pont kilépés az épületből	45°-os iránytörés	Kerítés	45°-os iránytörés				90°-os iránytörés	Kerítés	Kerítés	90°-os iránytörés	felállás az épület homlokzatára
Szelvényszám (m)	0+000.0	0+004.8	0+008.1	0+009.1	0+014.5	0+033.8	0+064.6	0+079.1	0+079.6	0+105.0	0+105.2	0+120.2
Terepszint (mBf)	108,19	108,07	108,01	108,09	108,6	107,61	107,49	107,58	107,80	107,95	107,95	108,00
Csötetö (mBf)	106,90	106,96	106,96	106,96	106,96	106,96	106,98	106,98	106,98	106,98	106,98	107,00
Takarás (m)	1.29	1.11	1.05	1.13	1.64	0.65	0,51	0.60	0.82	0.97	0,97	1.00
Lejtés (‰)	3‰											
Csöanyag, átmérö	2xø50X4,6/200 UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN											
Hossz (m)	120,2 m											

T–2–1/1

Méretarány
vizszintes = 1: 500
magassági = 1: 100

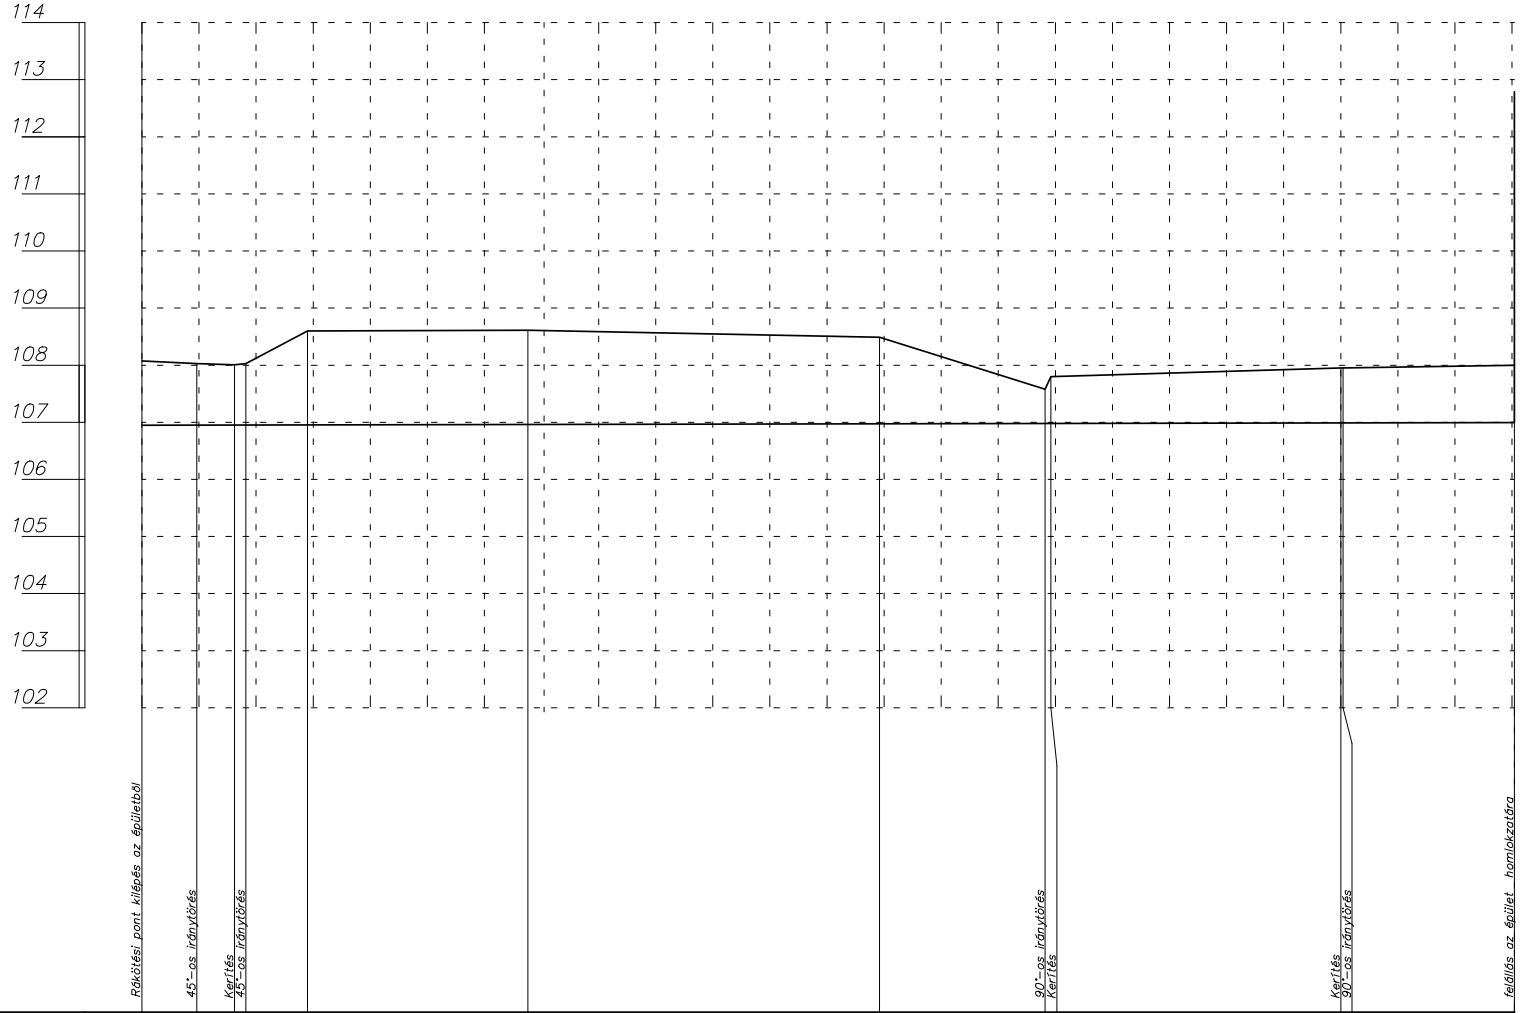
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
Rákötési pont kilépés az épületből
45°–os iránytörés
Kerítés
45°–os iránytörés
90°–os iránytörés
Kerítés
Kerítés
90°–os iránytörés
felállás az épület homlokzatára

Szelvényszám (m)	0+000.0	0+004.8	0+008.1	0+009.1	0+014.5	0+033.8	0+064.6	0+079.1	0+079.6	0+105.0	0+105.2	0+120.2
Terepszint (mBf)	108,19	108,07	108,01	108,09	108,6	107,61	107,49	107,58	107,80	107,95	107,95	108,00
Csötetö (mBf)	106,90	106,96	106,96	106,96	106,96	106,96	106,98	106,98	106,98	106,98	106,98	107,00
Takarás (m)	1.29	1.11	1.05	1.13	1.64	0,65	0,51	0.60	0.82	0.97	0,97	1.00
Lejtés (‰)	3‰											
Csöanyag, átmérö	2xø50X4,6/200 UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN											
Hossz (m)	120,2 m											

T–2–2

Méretarány
vizszintes = 1: 500
magassági = 1: 100

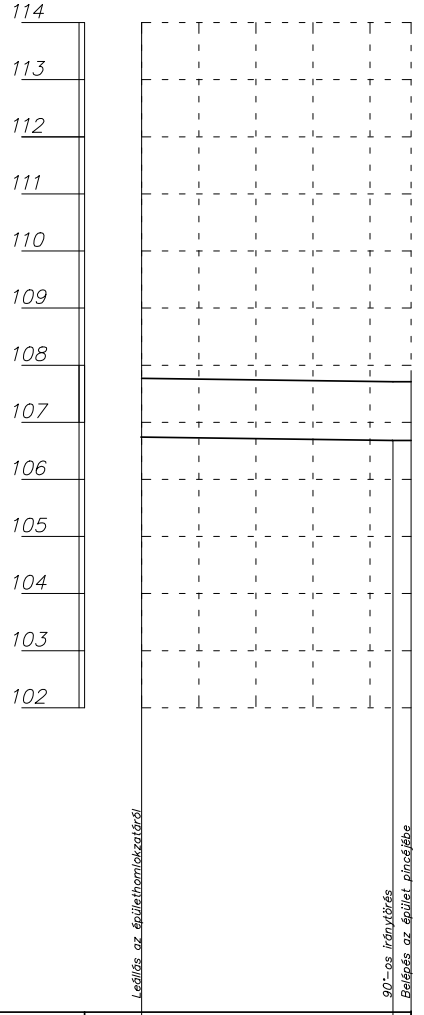
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
Leállás az épülethomlokzatáról
90°-os iránytörés
Belépés az épület pincéjébe

Szelvényszám	(m)	0+000.0	0+022.0	0+023.6
Terepszint	(mBf)	107,77	107,71	107,71
Csötetö	(mBf)	106,74	106,68	106,68
Takarás	(m)	1,03	1,03	1,03
Lejtés (‰)		3‰		
Csöanyag, átmérö		2xø50X4,6/200 UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN		
Hossz	(m)	23,6 m		

T–3

Méretarány
vizszintes = 1: 500
magassági = 1: 100

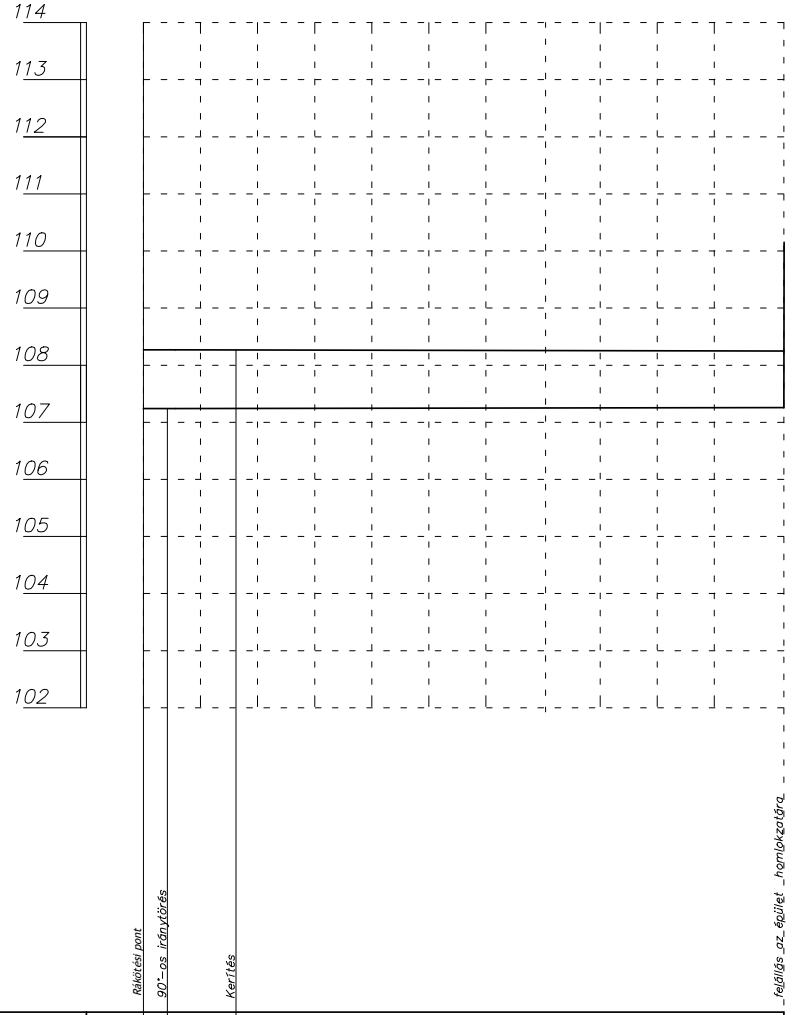
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
Rákötési pont
90°-os iránytörés
Kerítés
felállás az épület homlokzatára

Szelvényszám	(m)	0+000.0	0+002.1	0+008.1	0+056.1
Terepszint	(mBf)	108,27	108,27	108,27	108,25
Csötetö	(mBf)	107,24	107,24	107,24	107,26
Takarás	(m)	1,03	1,03	1,03	0,99
Lejtés (‰)		3‰			
Csöanyag, átmérö		2xø50X4,6/200 UPONOR ECOFLEX THERMO TWIN			
Hossz	(m)	56,1 m			

A KÖZMÜKERESZTEZÉSEKNÉL
min. 200mm PALÁSTTÁVOLSÁGOT
KELL TARTANI!

JELMAGYARÁZAT

——— TERVEZETT TÁVHÖVEZETÉKPÁR

INTERNATIONAL
ENERGY SERVICE
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. IRODA:3525 MISKOLC,KAZINCZY U. 4-6.
TEL./FAX: 46/412-502 20/936-0899 e-mail:ies@chello.hu

ÉPÍTTETŐ: BŐCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BŐCS, HŐSÖK TERE 1. sz.

TÁRGY: HELYI MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLOK
KIHASZNÁLÁSA BŐCSÖN C. PROJEKT (TOP-3.2.2-15)
HŐTÁVVEZETÉK ÉPÍTÉSÉNEK KIVITELI TERVE

HELYE: BŐCS, IFJÚSÁG U.

RAJZ MEGNEVEZÉSE: HOSZSZELVÉNY

IRATTÁRI SZÁM: 16-166
TERVEZŐ: TÓTH PÉTER G 05-0704

DÁTUM: 2018.03.
LÉPTÉK: M=1:500/100
RAJZSZÁM: H-2

EZEN TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL. A FŐBB ALKOTÓELEMEK TÍPUS ÉS MÉRET MÓDOSÍTÁSA ELŐTT A TERVEZŐVEL EGYEZTETNI KELL! AZ EBBŐL ADÓDÓ MŰKÖDÉSI HIBÁKÉRT, TELJESÍTMÉNY CSÖKKENÉSÉRT, ILLETVE MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉG NÖVEKEDÉSÉÉRT A TERVEZŐ FELELŐSÉGET NEM VÁLLAL! MINDENNEMŰ FELELŐSÉG A VÁLTOZÁST ELŐIDÉZŐ SZEMÉLYT TERHELI!